

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

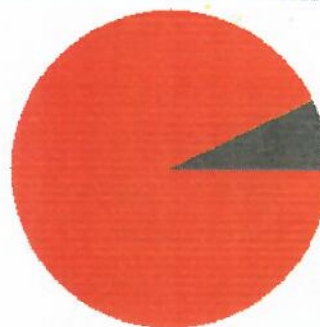

■ zemní plyn: 171.4
■ elektrická energie: 13.1

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Dílní dodané energie					Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)
A							
B							
C		74.5				6.5	6.5
D	0.43 0.32	101				65.8	65.8
E							
F							
G				6.0	6.0		
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		104.0		6.1		67.6	6.6

Zpracovatel: **Ing. Ing. Jiří Prokeš**

Kontakt: **Jánská 2268/24/24, 58601, Jihlava**

567306215, 603751356 / prokesj@volny.cz

Osvědčení č.: **0133**

Vyhotoveno dne: **23. 5. 2018**

Podpis:

Prokeš